

T.C.  
SALİHLİ KAYMAKAMLIĞI  
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 42388394-951.4.14-E.30698  
Konu: Yangın Önlemleri

02.01.2017

DAĞITIM YERLERİNE

- İlgi : a) Bakanlar Kurulu 2007/012937 karar sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik.  
b) M.E.B. Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi  
c) 25/12/2006 Tarih ve B.08.0.SAS.0.35.02.00./980 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Güvenlik Tedbir ve Müeyyideleri Dokümanı Genel Esasları Talimatı.

İl Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı Kurum, Kuruluş ve okul müdürlüklerinde, ısınmaya bağlı olarak kullanılan kalorifer ve sobaların yakılması öncesinde ve sonrasında ilgi yönetmelik, Yönerge ve Talimatlarda belirtilen kurallara uyulması gerekmektedir.

Bu nedenle, okul ve kurumlarımızda kalorifer, soba yakma esnasında ve elektrik kullanımında üzücü olayların meydana gelmemesi için yazımız ekinde gönderilen Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yangın önlemleri konulu yazısında sıralanan kurallara uyulacaktır. Takipleri ise ilgili kurum amirlerince yürütülecektir.


Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.


Cemal ŞENGÜL  
Müdür a.  
Şube Müdürü

Ek:Yazı (2 Sayfa)

Dağıtım:

1- Tüm Resmi/Özel Okul ve Kurum Müdürlüklerine.

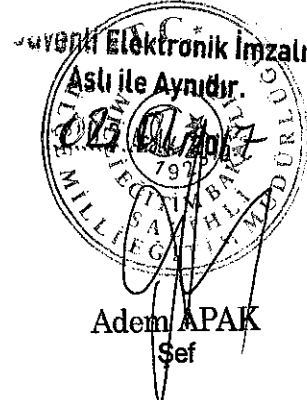



T.C.  
MANİSA VALİLİĞİ  
İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 61418984-951.4.14-E.14672764  
Konu : Yangın Önlemleri.

28.12.2016

.....KAYMAKAMLIĞINA  
(İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü)

- İlgi : a) Bakanlar Kurulu 2007/012937 karar sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik.  
b) M.E.B. Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi  
c) 25/12/2006 Tarih ve B.08.0.SAS.0.35.02.00./980 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Güvenlik Tedbir ve Müeyyideleri Dokümanı Genel Esasları Talimatı.

İl Millî Eğitim Müdürlüklerine bağlı Kurum, Kuruluş ve okul müdürlüklerinde, ısınmaya bağlı olarak kullanılan kalorifer ve sobaların yakılması öncesinde ve sonrasında ilgi yönetmelik, Yönerge ve Talimatlarda belirtilen kurallara uyulması gerekmektedir.

Bu nedenle, okul ve kurumlarımızda kalorifer, soba yakma esnasında ve elektrik kullanımında üzücü olayların meydana gelmemesi için aşağıda sıralanan kurallara uyulacaktır. Takipleri ise ilgili kurum amirlerince yürütülecektir.

- 1- Okul ve Kurumlarda kalorifer ve sobalar kullanılmadan önce görevliler tarafından baca temizlikleri yaptırılıp, tutanak tutularak dosyasında muhafaza edilecektir.
- 2-Katı ve sıvı yakıtla çalışan kalorifer sistemlerinde yakma talimatlarına kesinlikle uyulacaktır.
- 3-Yangın söndürme tüpleri ilgi (b) sayılı yönerge gereğince;
  - Düşük tehlike sınıfında her 500 m<sup>2</sup>, orta tehlike ve yüksek tehlike sınıfında her 250 m<sup>2</sup> yapı inşaat alanı için 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg'lık kuru kimyevî tozlu veya eşdeğeri gazlı yangın söndürme cihazları bulundurulması gerekir.
  - Otoparklarda, depolarda, tesisat dairelerinde ve benzeri yerlerde ayrıca tekerlekli tip söndürme cihazı bulundurulması mecburidir.
  - Söndürme cihazları dışarıya doğru, geçiş boşluklarının yakınına ve dengeli dağıtılarak, görülebilecek şekilde işaretlenir ve her durumda kolayca girilebilir yerlere, yangın dolaplarının içine veya yakınına yerleştirilir. Söndürme cihazlarına ulaşma mesafesi en fazla 25 m olur. Söndürme cihazlarının, kapı arkasında, yangın dolapları hariç kapalı dolaplarda ve derin duvar girintilerinde bulundurulmaması ve ısıtma cihazlarının üstüne veya yakınına konulmaması gerekir. Ancak, herhangi bir sebeple söndürme cihazlarının doğrudan görünmesini engelleyen yerlere konulması halinde, yerlerinin uygun fosforlu işaretler ile gösterilmesi şarttır.
  - Taşınabilir söndürme cihazlarında söndürücünün duvara bağlantı asma halkası duvardan kolaylıkla alınabilecek şekilde yerleştirilir ve 4 kg'dan daha ağır ve 12 kg'dan hafif olan

Nişançı mah Atatürk Blv.No:2 Şehzadeler/MANİSA  
Elektronik Ağ: www.manisa.meb.gov.tr  
e-posta: sivilsavunma45@meb.gov.tr

Ayrıntılı bilgi için: Sivil Savunma Bürosu  
Tel: (0 236) 231 46 08  
Faks: (0 236) 231 15 05

cihazların zeminden olan yüksekliği yaklaşık 90 cm'yi aşmayacak şekilde montaj yapılır.

- Arabalı yangın söndürme cihazlarının TS EN 1866 ve diğer taşınabilir yangın söndürme cihazlarının TS 862- EN 3 kalite belgeli olması şarttır.

- Yangın söndürme cihazlarının periyodik kontrolü ve bakımı TS ISO 11602-2 standardına göre yapılır. Söndürme cihazlarının bakımını yapan üreticinin veya servis firmalarının dolum ve servis yeterlilik belgesine sahip olması gerekir. Servis veren firmalar, istenildiğinde müşterilerine belgelerini göstermek zorundadır. Söndürme cihazlarının standartlarda belirtilen hususlar doğrultusunda yılda bir kez yerinde genel kontrolleri yapılır ve dördüncü yılın sonunda içindeki söndürme maddeleri yenilenerek hidrostatik testleri yapılır. Cihazlar dolum için alındığında, söndürme cihazlarının buldukları yerleri tehlike altında bırakmamak için, servisi yapan firmalar, bakıma aldıkları yangın söndürme cihazlarının yerine, aldıkları söndürücü cihazın özelliğinde ve aynı sayıda kullanıma hazır yangın söndürme cihazlarını geçici olarak bırakmak zorundadır.

4- Okul ve Kurumlarda kalorifer yakmakla görevlendirilen personelin ateşçilik belgesi bulunacak ateşçilik belgesi olmayan görevlilerin ise bir an önce belge alması sağlanacaktır. Söz konusu alınan belgeler ilgililerin dosyasında muhafaza edilecektir.

5- M.E.B. Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesinin 53. Maddesi 4. fıkrası gereğince; elektrik tesisatını Fenni muayenesi yetkili teknik elemanlar tarafından yaptırılarak, kontrol sonucunda rapor hazırlanır. Hâlihazır durum varsa, arızaların niteliği, keşif cetveli ve alınması gereken tedbirleri içeren bu rapor, ilgili müdürlüğe bir yazı ile bildirilir. Rapordaki noksan ve arızalar ilgili müdürlükçe verilecek yetkiye göre en kısa zamanda giderilir. Konuya ilişkin evrak ve raporlar bir dosyada saklanacaktır.

6- Okul ve Kurumlarda yapılacak denetimler esnasında bu konular dikkatle incelenecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Recep DERNEKBAŞ

Vali a.

İl Milli Eğitim Müdürü

DAĞITIM :

Gereği :

17 İlçe Kaymakamlığına

(İlçe Milli Eğt.Md)

Tüm okul ve kurumlara

Bilgi :

İl Maarif Müfettişleri Başkanlığı